

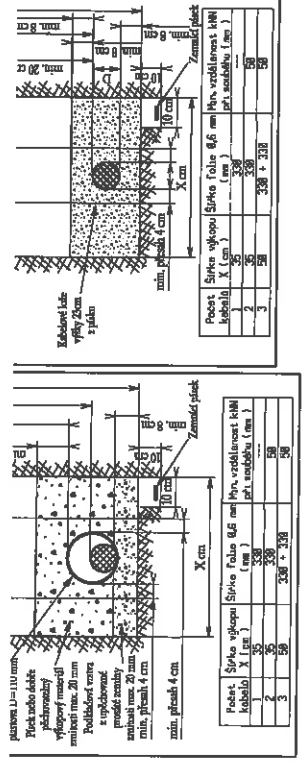
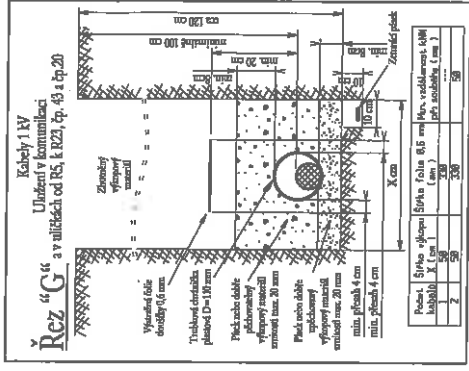


V HRADECKÝCH ÚJEVĚCH, J.J. VVVV-4, OSV v p.j.m.

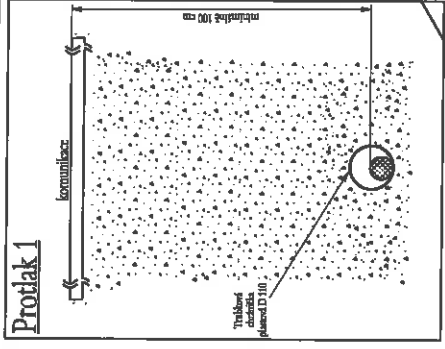

Před realizací stavby bude s vlastníky nemovitostí upřesněno osazení skříní do zdi objektů a plastových pultů s ohledem na stávající síť a přípojky.

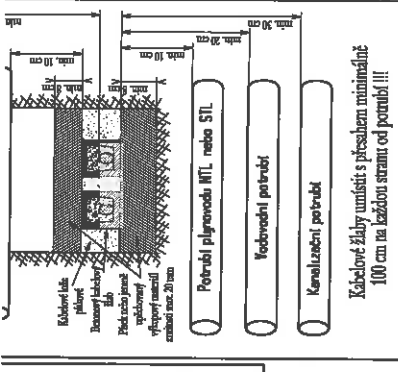

Legenda:


- stávající vedení v
- nové kabelové vedení
- nové kabelové vedení
- nové kabelové vedení
- chřtáček, vjezd (a)
- přípojka, rozpoj
- stávající nová beton
- typ přípojkové skříně
- budoucí řez výkopu


CEZ Distribuce, a.s.
 Teplická 874/8
 462 02 Blatná II, Pohořelky

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí na zřízení distribuční soustavy.

Podpis: _____
 Dneš: _____


AZ Elektrostav, a.s.
 Bohnická 2020, 288 01 Nymburk, http://www.az-elektrav.cz
 AZ Elektrav, a.s. - stavební elektrotechnická a opravná společnost
 Pobočky: Praha - Vysočany, Písek - Vráž, Mladá Boleslav - Vráž, Mladá Boleslav - Vráž, Mladá Boleslav - Vráž

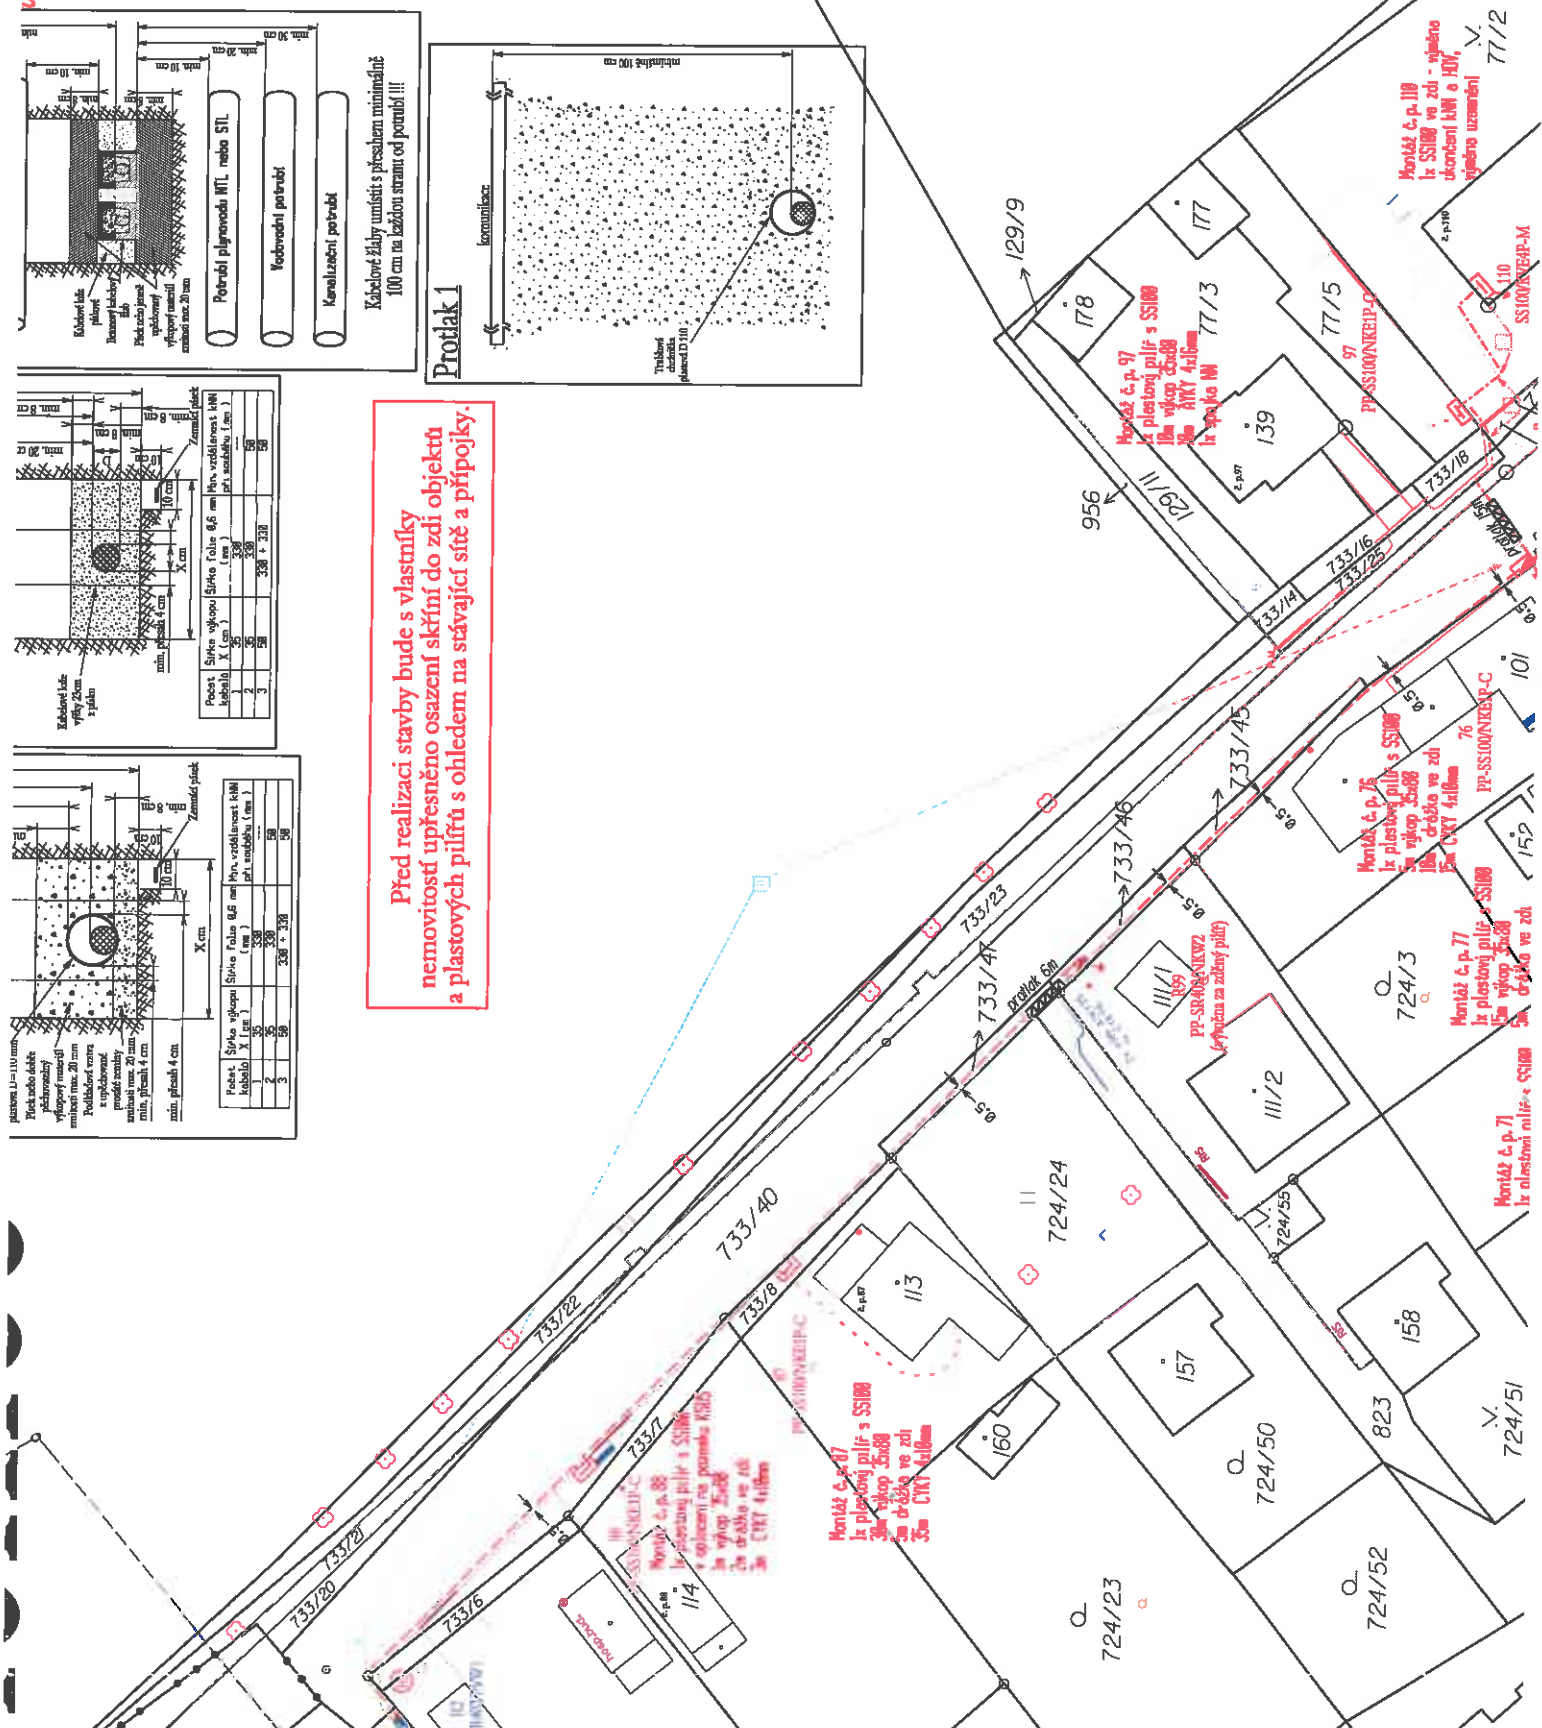


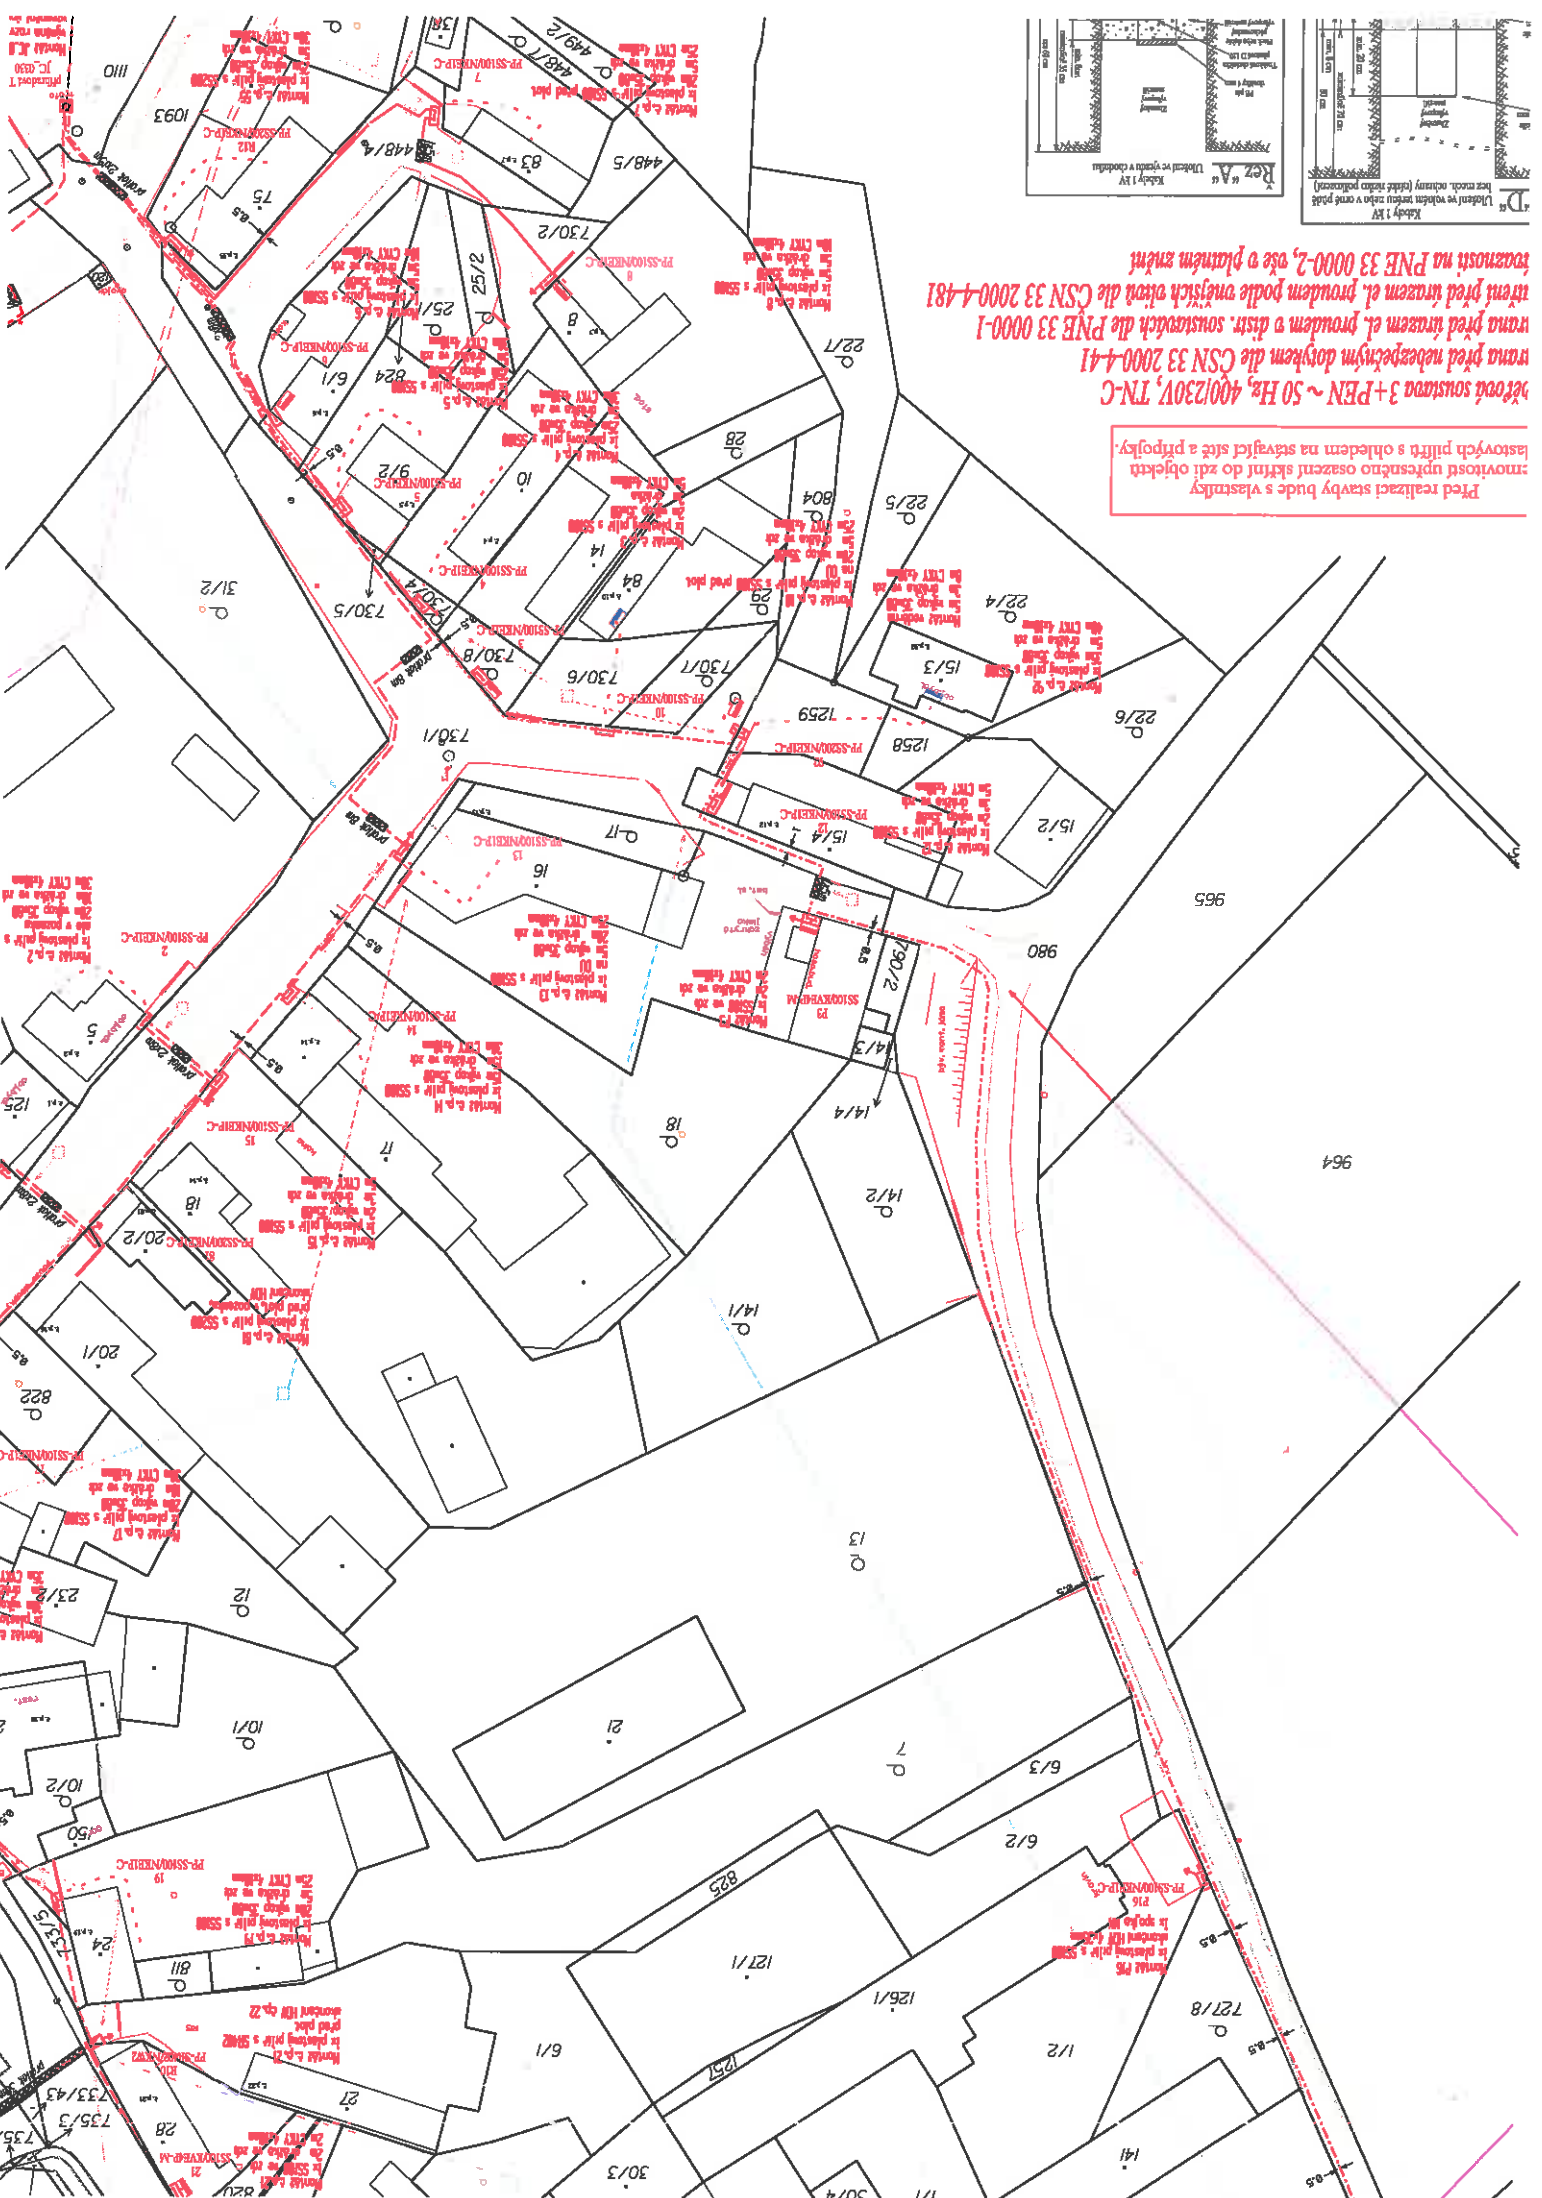

Před realizací stavby bude s vlastním
 upřesněním osazen skříně do zdi objektů
 a provedeno osazení skříní do zdi objektů
 a provedeno osazení skříní do zdi objektů

číslo stavby 3+PEN ~ 50 Hz, 400/230V, TN-C
 v souladu s PNE 33 000-1
 a PNE 33 000-2, vše v platném znění

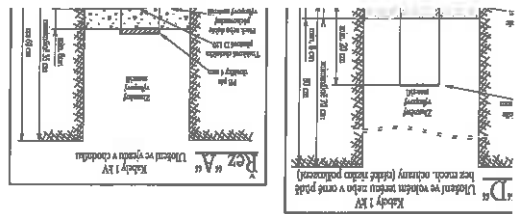

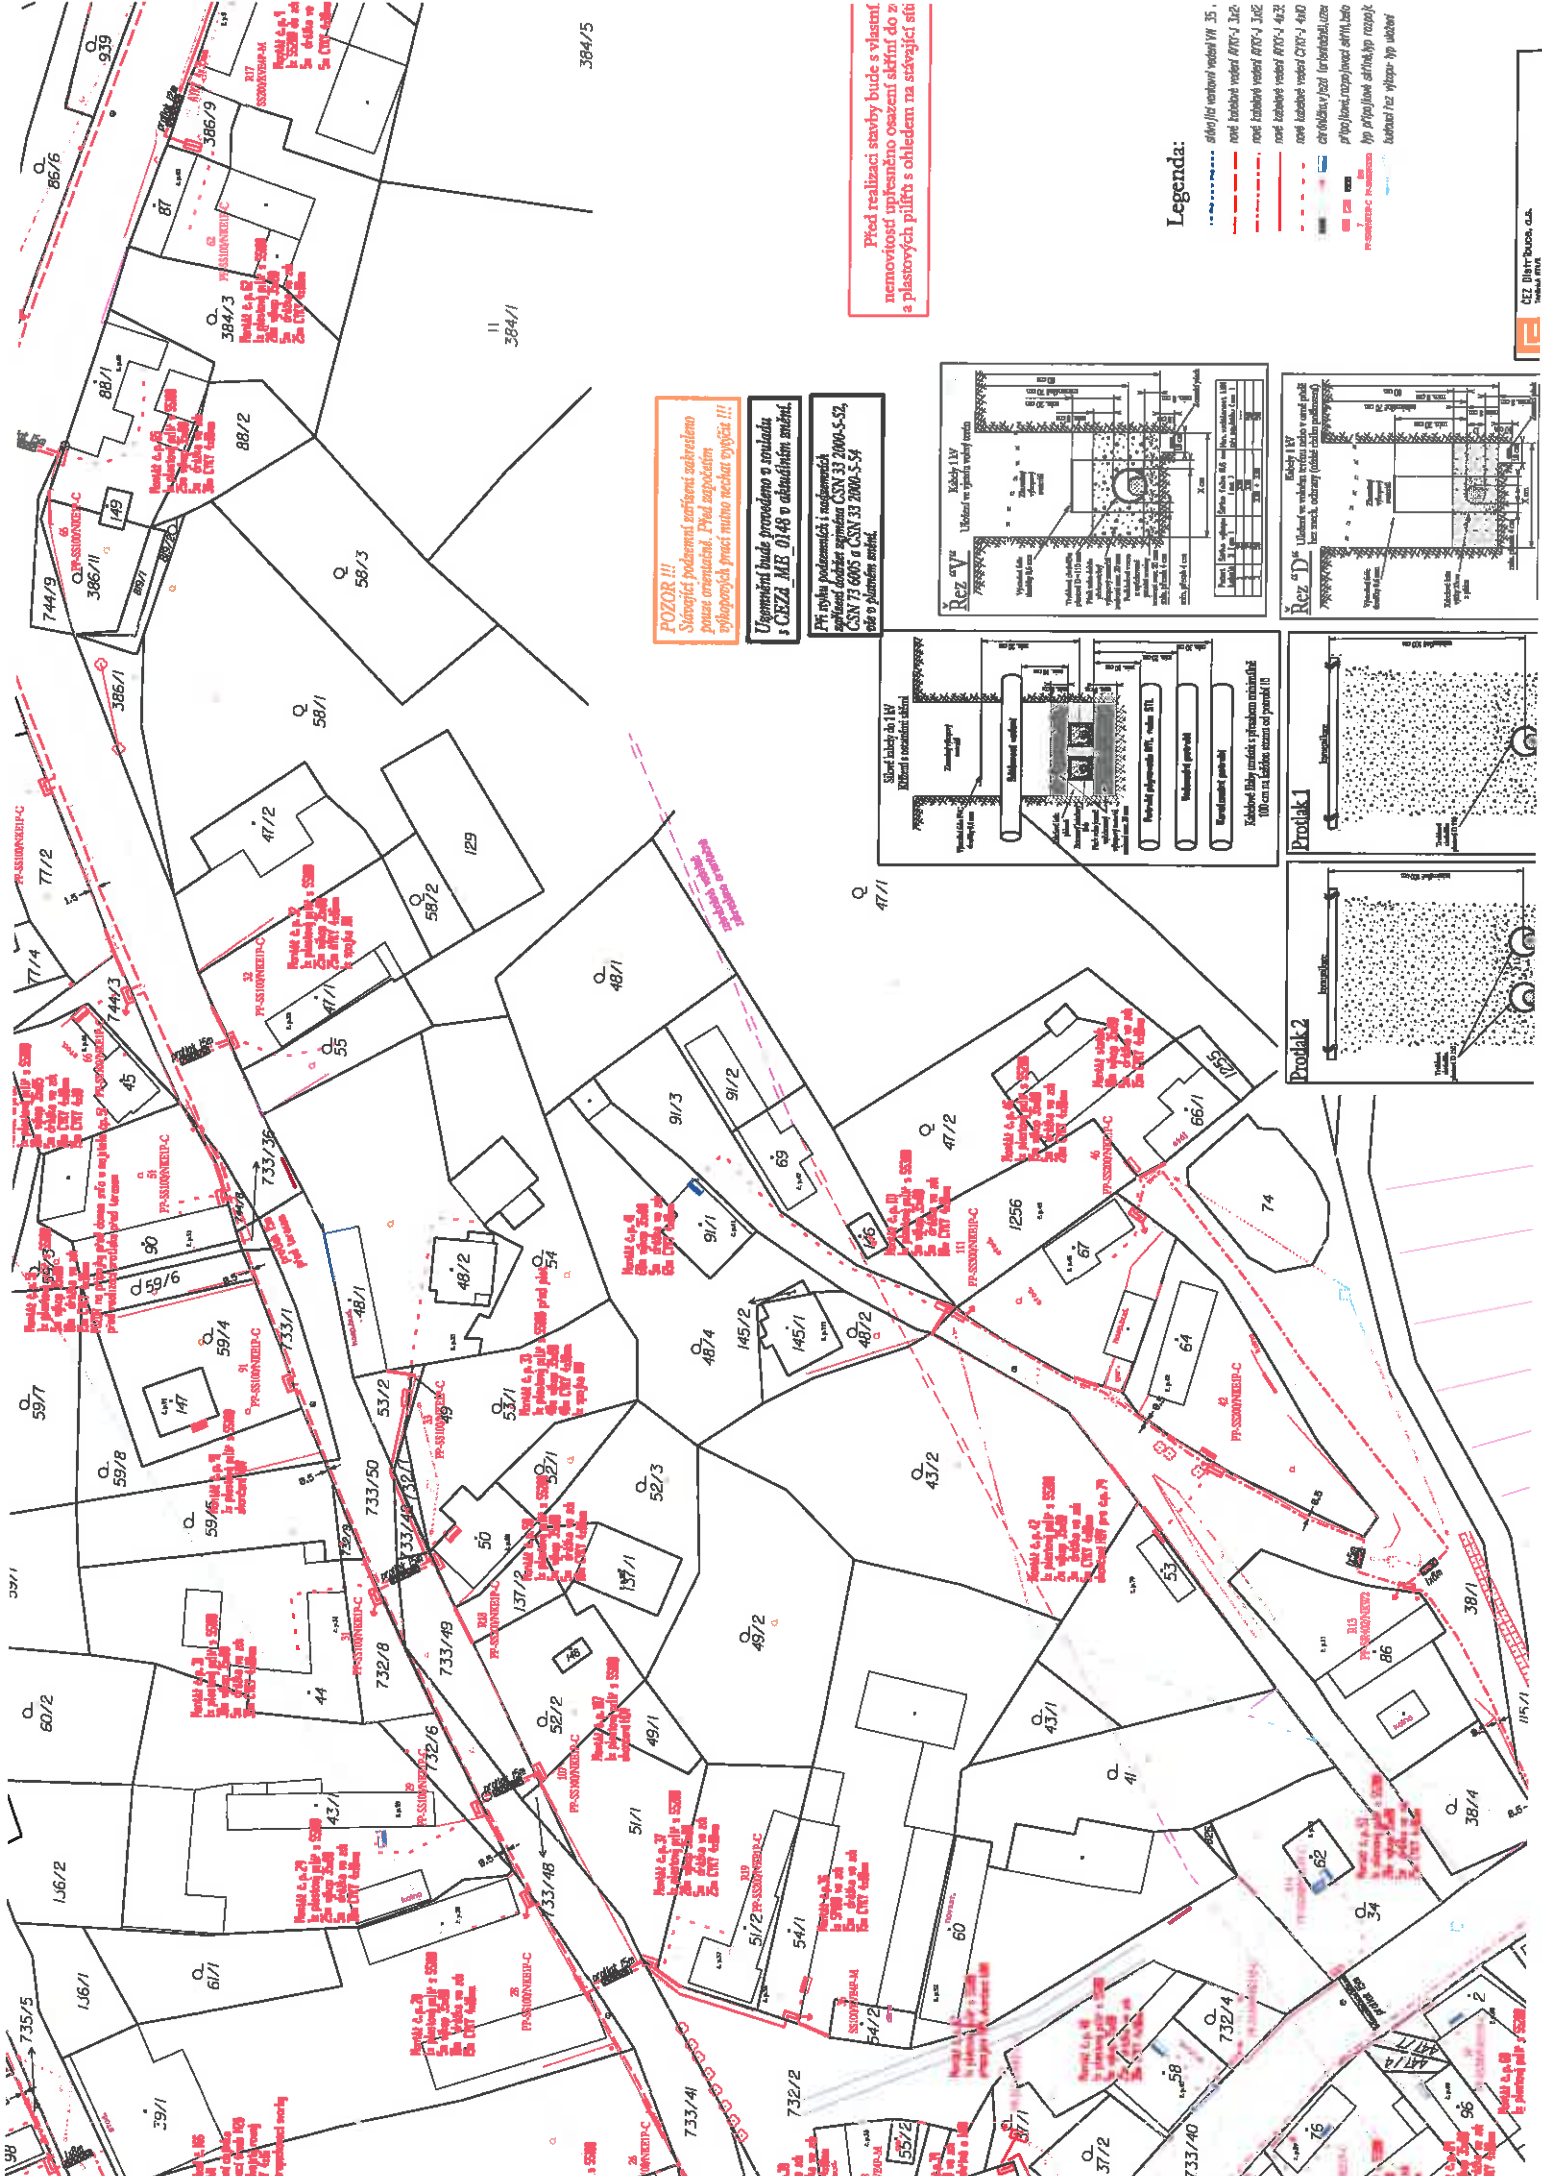

POZOR !!!
 Stavění podzemní sítě musí být zahájeno pouze po uzavření. Před rozšířením vykopávacích prací má být nechat vyčistit !!!






Uzemnění bude provedeno v souladu s ČEZEM, MB 0148 v aktuálním znění.

PF byla podzemní i nadzemní sítě podle technických specifikací ČEZEM, MB 0148 v aktuálním znění a CSN 73 6005 a CSN 73 2000-5-54 v souladu s plánem územní.

Před realizací stavby bude s vlastními nemovitostmi upřesněno osazení akfími do z plastových pilířů s ohledem na sestávající síti




Legenda:

- stávající vodovodní sítě
- nové kabelové vedení PRV-4, 3x2
- nové kabelové vedení PRV-4, 3x2
- nové kabelové vedení PRV-4, 4x2
- nové kabelové vedení PRV-4, 4x4
- přípojnice napojené akfími, kabelem
- přípojnice akfími, kabelem
- kabelové vedení PRV-4, 4x4
- kabelové vedení PRV-4, 4x4


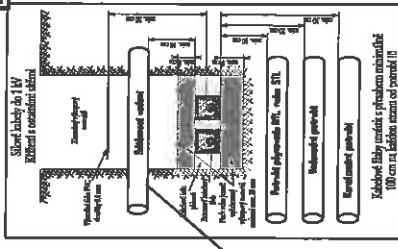

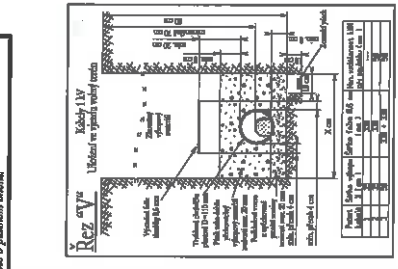


Uzemní plán vyznamenal el. provedení podle vymezení v územní smlouvě 33 0000-2, vše v platném znění

Před realizací stavby bude s vlastnímky nemovitostí upřesněno osazení skříní do zdí objektů a plastových pilířů s obhledem na sestávající síť a přípojky.

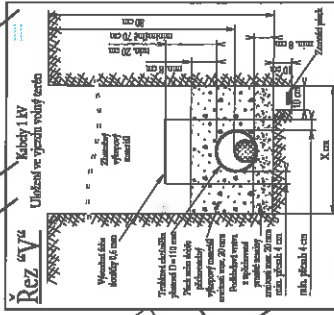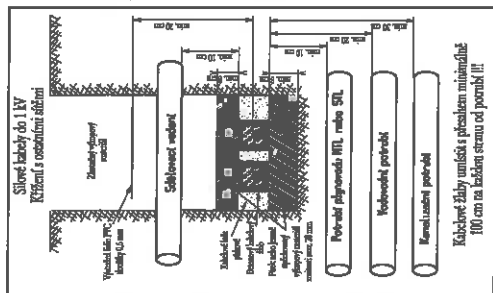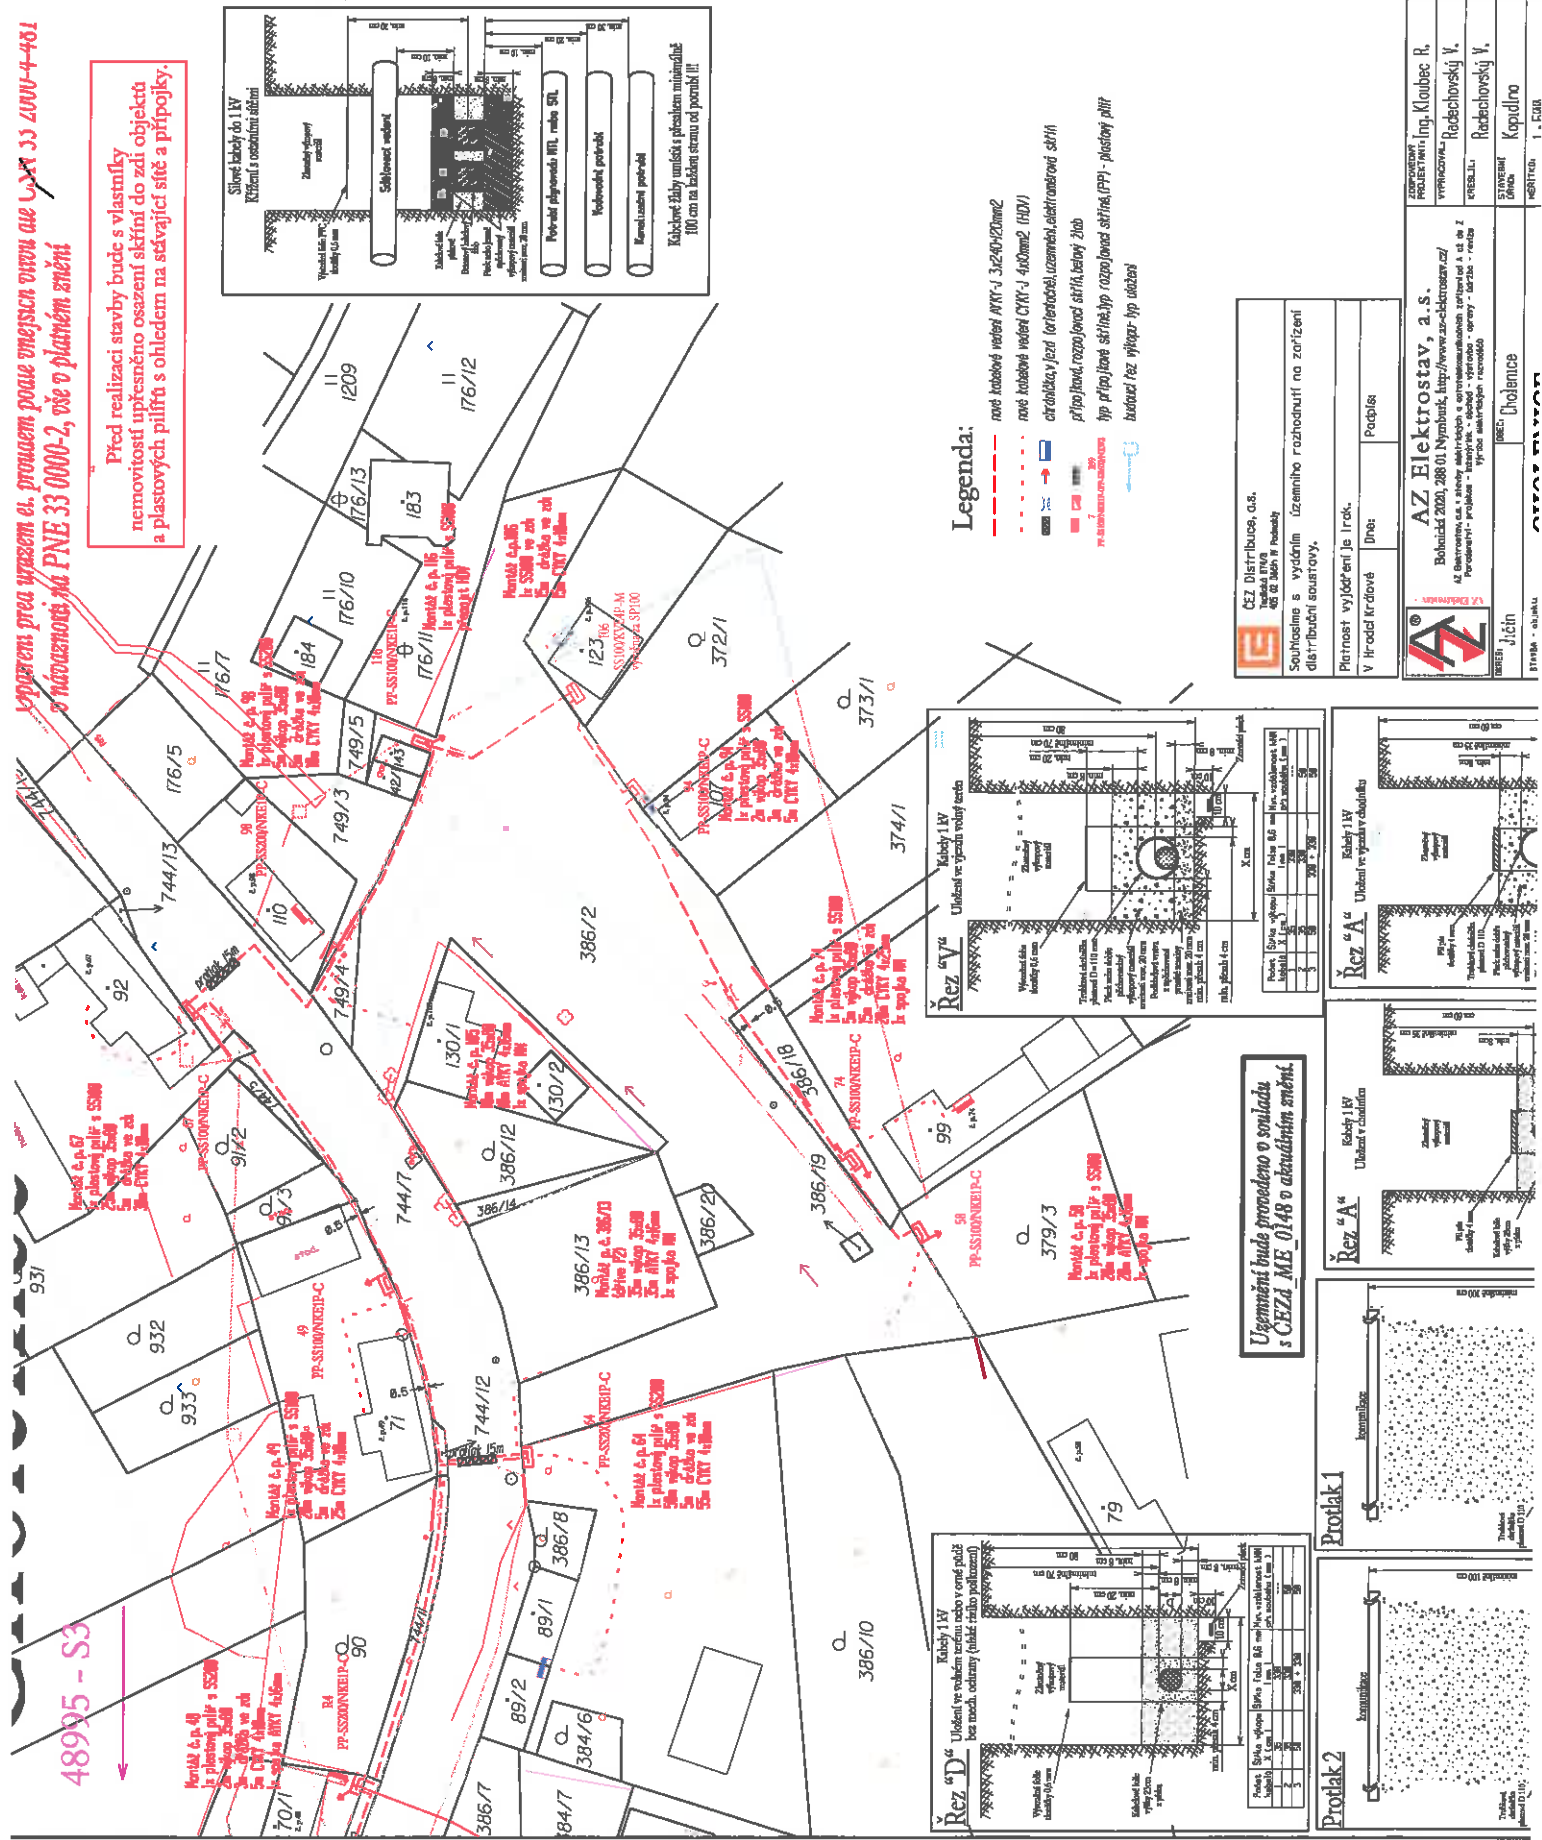

Průměr	100
Šířka	200
Výška	200
Objem	4000
Hmotnost	40



- Legenda:**
- nová kabelová vedení MKV-1, 3x240/20mm²
 - nová kabelová vedení ČVKY-1 4x60mm² (HVN)
 - středníkový jezd (orientace, uzemnění, elektrifikované skříně)
 - přípojňová rozpojovací skříně, kabelový žlab
 - typ přípojňové skříně, typ rozpojovací skříně, PPV - plastový pilíř
 - kabelový držák

CEZ Distribuce, o.s.
Souhlasím s vydáním územního rozhodnutí na zařízení distribuční soustavy.
Předmět vyjádření je Irok.
V Hradci Králové
Datum: Podpis:

AZ Elektrostav, a.s.
Bohumilova 208/1, Vyškov, <http://www.az-elektrostav.cz/>
AZ Elektrostav a.s. a všechny aktivitě a odpovědnost za zpracování a za jeho realizaci nese projektant.
Pracovní materiál zpracováno

ZPRACOVATEL	Ing. Kloubec R.
VYKONATEL	Radechovský V.
ČESKÝ J. ČESKÝ	Radechovský V.
STAVBAŘ	Kapuluha
OBJEKTOVÝ ŘÍDITEL	Drhelice

48995 - S3

Uzemnění bude provedeno v souladu s ČEZ ME_0148 v aktuálním znění.